



综合楼首层空调通风平面图 1:100

- 说明: 1、除标注外,散流器送风口的喉部尺寸为300×300。
2、除标注外,回风百叶风口的尺寸为600×600。
3、除标注外,连接单个天花排气扇的排风管尺寸为200×200。
4、空调检修口尺寸为450×450

发热诊室洁污分区示意图

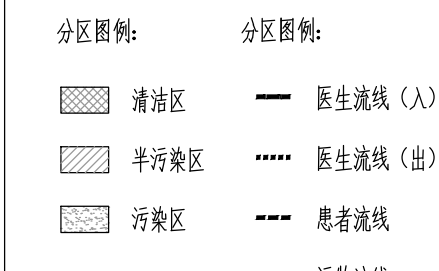

平面区位示意图

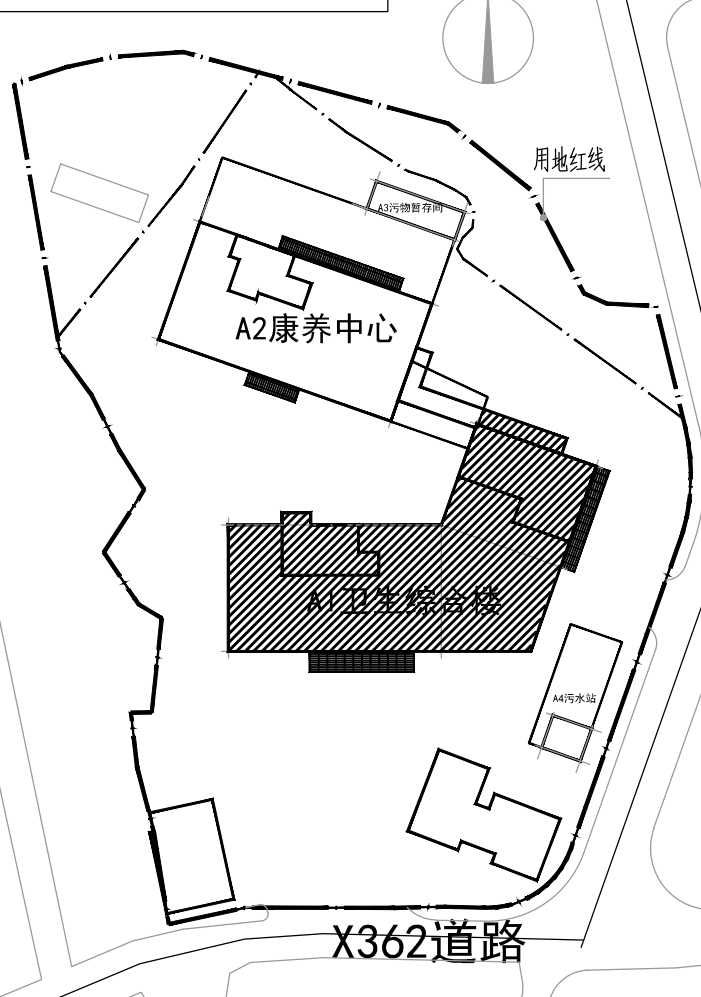

说明示意图
本图需经施工图审查合格后方可交付施工使用。



广东省城乡规划设计研究院
有限责任公司
GUANG DONG URBAN & RURAL PLANNING
AND DESIGN INSTITUTE CO.LTD

资质证书编号: A244003022
QUALIFICATION CERTIFICATE NO. A244003022
版权所有, 未经授权, 不得复制。
COPYRIGHT MAY NOT BE COPIED

注册师章(建筑、结构) SEAL OF A/E OF RECORD

工程设计出图专用章 SEAL OF DRAWING

建设单位	新丰县卫生健康局
管理单位	新丰县政府投资建设项目代建管理
工程名称	新丰县医共体总医院福田分院
子项名称	卫生院综合楼
业务编号	2022-JZ-059
施工图审查批准号	

图纸名称		综合楼首层空调通风平面图	
图 别	暖通	比 例	1:100
图 号	NT-K-07	日 期	2023. 02
设计阶段	施工图	版 次	1
专业审定	袁小华	专业审核	谢建勇
项目负责	黄 欣	项目负责	顾会阔
专业负责	何佳泽	校 对	陈博睿
设 计	何佳泽	制 图	何佳泽
方 案	何佳泽	方 案	何佳泽
会签栏			
COUNTER			
建 筑 ARCH.	结 构 STRU.	给 排 水 PLUM.	电 气 ELEC.
通 风 MECH.			